


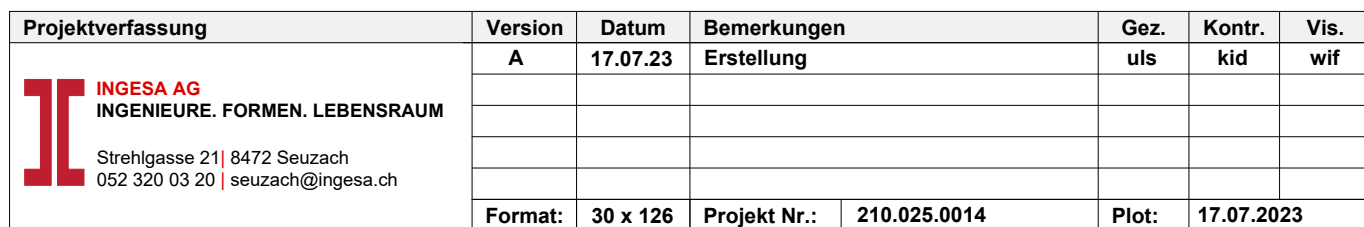


Wasserversorgung

Bauprojekt

Situation 1:250

I:\21 atb\210 ingesa\210 025 DAEG\210 025 0014 lindenhofstrasse ersatz wasserleitung\08 daten\1 cad\3 bauproj\1 dwg\210 025 0014 Plan01 si bauproj



Legende:

best.

proj.

Mischabwasser mit Kontrollschacht

Regenabwasser mit Kontrollschacht

Schmutzabwasser mit Kontrollschacht

Strassenablauf (SA)

Ablauf (A)

Hydrantenleitung mit Schieber

Elektrische Leitung mit Kontrollschacht / Rohrbloc

Fernmeldeanlagen mit Kontrollschacht / Rohrblock

Gemeinschaftsantennenkabel mit Kontrollschacht

Anpassungen

WERKLEITUNGEN

Die im Plan eingetragenen Werkleitungen dienen zur Information. **Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht gewährleistet.** Der Unternehmer ist verpflichtet, die aktuellsten Werkleitungsinformationen einzufordern und die Lage der Leitungen durch den Leitungseigentümer abstecken zu lassen.

BELAGSERSATZ

Tragschicht	AC T 22 N 70/100 (2-schichtig, 2 x 10.0 cm)	20.0 cm
-------------	---	---------

TOTAL	20.0 cm
-------	---------